

Öljyvahingot



Harjavan Suurteollisuuspuisto sijaitsee 1-luokan pohjavesialueen päällä

Öljyvuodon sattuessa:

1. Pyri pysäyttämään vuoto ja estä sen leviäminen
2. Tarkista sijaitseeko lähellä viemäreitä
3. Valuuko öljyä maaperään vai asfaltille?
4. Ilmoita pääportille (02 535 8112).
Portti ilmoittaa tehdaspalokunnalle

Öljyvuoto asfaltille

- Pyri pysäyttämään vuoto ja estä sen leviäminen.
- Ilmoita pääportille (02 535 8112) vuodosta. Portti ilmoittaa tehdaspalokunnalle.
- Levitä imuhirmua vuotoalueelle ja harjaa se öljyn pintaan.
- Siivoa käytetty öljyinen imuhirmu pois ja lajittele kiinteään öljyiseen jätteeseen.



Öljyvuoto maaperään

- Pyri pysäyttämään vuoto ja estä sen leviäminen.
- Ilmoita pääportille (02 535 8112) vuodosta. Portti ilmoittaa tehdaspalokunnalle ja tarvittaessa pelastuslaitokselle.
- Jatkotoimet:
 - Maahan levinnyt öljy on poistettava ja öljyllä pilaantunut maa-aines vaihdettava.
 - Kaivupohjilta on otettava maaperänäytteet, jotka lähetetään analysoitavaksi (tarvittaessa)



Öljyvuoto viemäriin

- Pyri pysäyttämään vuoto ja estä sen leviäminen.
- Sulje viemäri viemärinsulkulevyllä, -matolla tai tekemällä suojavalli viemärikaivon ympärille.
- Soita viemäriin menevästä vuodosta rikkihappotehtaan valvomoon (02 535 8590).
 - Suuri osa sadevesiviemäreistä johtaa jätevesilaitokselle, jota rikkihappotehdas operoi.
- Teollisuusalueen pohjoisosassa osa hulevesistä johdetaan suoraan ilman käsittelyä Kokemäenjokeen.



Jätevesilaitoksella on selkeytysaltaissa öljykouru.
Altaiden pinnalla on öljypuomit.

Öljyvuoto Kokemäenjokeen

- Selvitä vuodon alkulähde.
- Pyri pysäyttämään vuoto ja estä sen leviäminen.
- Soita portille, puh. 02 585 8200.



Öljypuomit joen purkupaikoilla eivät ime öljyä vaan estävät sen leviämisen.

Jokeen johtavat viemärit:

Läntinen viemäri = jäteveden puhdistamolla käsitellyt jätevedet*


Jäähdytysvesiviemäri = likaantumattomat jäähdytysvedet*

*Myös suurteollisuuspuiston muiden toimijoiden vedet

Öljyntorjuntakaluston sijainti



NNH kompressorihuoneessa imeytyspuomeja, kaivonsulkumattoja ja imeytysainetta

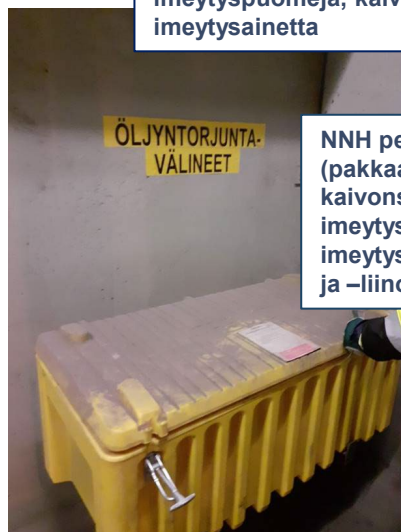

NNH pelkistämön etupihalla (pakkaamon korkeavarasto) kaivonsulkumattoja, imeytyspuomeja, imeytysainetta, imeytysmattoja ja -liiinoja



NNH uutterakennuksen oven nro. 26 takana on mm. imeytysmattoa, imeytysliiinoja, imeytysainetta, kaivonsulkumattoja ja imeytyspuomeja

Paloasemalla öljyntorjuntakalustoa, ilmoita pääportille (02 535 8112) vuodosta. Portti ilmoittaa tehdaspalokunnalle



Korjaamolla öljyntorjuntakaappi, jossa viemärinsulkumattoja sekä imeytysainetta



RHT 8 pesupäessä nosto-oven 6 takana imeytysainetta ja viemärinsulkumattoja



Kuivaamon vieressä öljyntorjuntakontti, josta löytyy mm. viemärinsulkumattoja ja imeytysainetta



NNH liuottamon alueella öljyntorjuntalaatikkoja, joissa imeytysainetta ja viemärinsulkumattoja




Nesteen tankkausasemalla imeytysainetta



Näytteenotto (tarvittaessa)

Näyteastiat

- Paloasemalla puhtaita näyteastioita (vartija tulee tarvittaessa avaamaan oven, puh. 02 5358 200)
- Vesinäytteitä otetaan tarvittaessa lasipulloon (n.1l) ja maanäytteet muovi- tai lasiastiaan (n. dl)
- Näytteet palautetaan vesilaboratorioon kylmäkaappiin (laboratorion takapuolella oleva ovi vesinäytteiden vastaanotto)
 - Jos et pääse kulkukortilla laboratorion portista, soita porttipuhelimella
- Merkitse astioihin näytteenottopaikka, aika (pvm ja klo) ja muut lisätiedot.

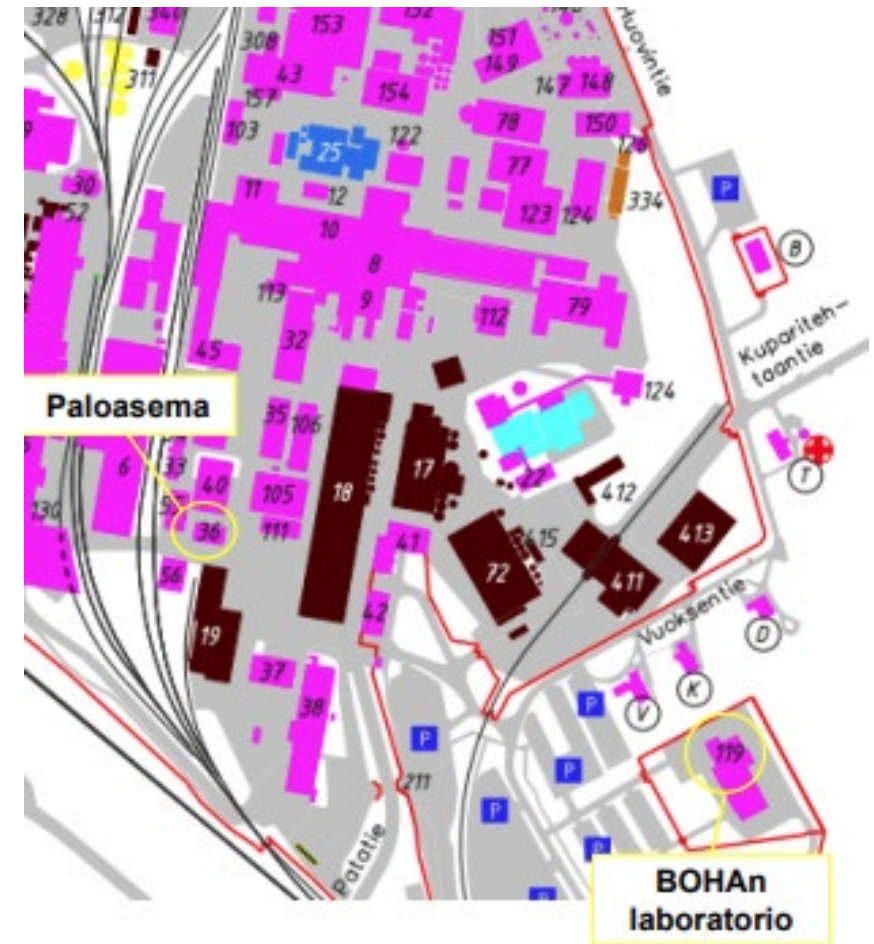

Raportointi

- Tee MIA-kirjaus öljyvahingoista (ympäristövahinko)
 - Jokainen öljyntorjuntakaluston käyttö
 - Esim. öljyä asfaltilla, jätevesilaitoksella tai raiteilla
- Tarvittaessa
 - Ympäristöosasto raportoi ELY-keskukselle häiriötilanteista
 - Turvallisuusosasto raportoi TUKESille kemikaalivuodoista